

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6580-22

г. Москва

Выдано

26 мая 2022 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Группа компаний «ФИКСАР»
Россия, 461343, Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский,
ул. Заводская, д.1, к.2
Тел/факс: 8(495) 646-17-46/(499) 110-31-83; e-mail: info@fiksar-group.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ JIAXING KINFASST HARDWARE CO., LIMITED (Китай)
399 Fengxing North Rd., Yanguan, Haining, Zhejiang, China

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ

ОО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru ООО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ представляют собой механическое крепежное изделие из коррозионностойкой стали. Винт состоит из монтажной головки и стержня со специальной наружной резьбой. Геометрические параметры винтов: диаметр головки винта – 12,0 мм, диаметр зоны резьбы – 6,0 мм, длина винтов без головки – 10,0 мм, 12,0 мм и 15,0 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления элементов облицовки (фиброцементных панелей, панелей из бумажно-слоистого пластика (HPL) и панелей Rockpanel® из минеральной ваты) к наружным конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором (с применением «скрытого» способа крепления с помощью аграф). Винты могут применяться в сухой, нормальной, влажной зонах влажности; в слабоагрессивной и среднеагрессивной средах.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - винты изготавливают из коррозионностойких сталей А4. Рекомендуемые для предварительных расчетов величины допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{гес}$ из фиброцементных панелей – 0,16-0,22 кН; панелей HPL– 0,77 кН, панелей Rockpanel® из минеральной (каменной) ваты «Premium A2» – 0,13 кН в зависимости от толщины панели и глубины анкеровки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции винтов, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация по изготовлению винтов ФИКСАР ИНСЕРТ РТ, протоколы испытаний винтов, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАО «ФЦС») от 19 мая 2022 г. на 11 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 26 мая 2024 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



С.Г. Музыченко

«ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

Зарегистрировано 26 мая 2022 г., регистрационный № 6580-22

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00074



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

«ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ФИКСАР ИНСЕРТ РТ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LIAXING KINFAST HARDWARE CO., LIMITED (Китай)
399 Fengxing North Rd., Yanguan, Haining, Zhejiang, China

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Группа компаний «ФИКСАР»
Россия, 461343, Оренбургская обл., Беляевский р-н, п. Дубенский,
ул. Заводская, д.1, к.2
Тел/факс: 8(495) 646-17-46/(499) 110-31-83; e-mail: info@fiksar-group.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 11 страницах, заверенных печатью ФАУ «ФЦС».

ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

И.о. директора ФАУ «ФЦС»



А.В. Копытин

19 мая 2022 г.



ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 15 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ (далее – винты или продукция), изготавливаемые JIAXING KINFAST HARDWARE CO., LIMITED (Китай) и поставляемые ООО «Группа компаний «ФИКСАР» (ООО ГК «ФИКСАР», Оренбургская обл., п.Дубенский).



1.2. ТО содержит:
 назначение и область применения продукции;
 принципиальное описание продукции, позволяющее проведение ее идентификации;
 основные технические характеристики и свойства продукции, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции, дополнительные условия по контролю качества производства продукции; выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики продукции, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по производству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения материалов, представленных заявителем, технологической документации изготовителя, содержащей основные правила производства продукции, а также результатов проведенных расчетов, испытаний и экспертиз, и других обосновывающих материалов, которые были использованы при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ из коррозионностойкой стали представляют собой механическое крепежное изделие. Винт состоит из монтажной головки и стержня со специальной наружной резьбой.

Характерными участками винтов являются – головка (1), зона резьбы (2), наконечник (3). Общий вид винтов представлен на рис 1.

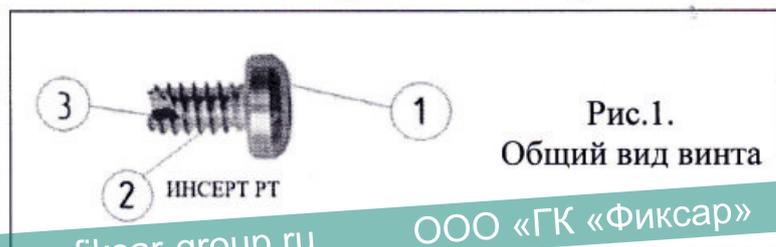


Рис.1.
Общий вид винта

2.2. Винты изготавливают методом холодного формования (высадка, вальцевание) из коррозионностойкой стали на специальных автоматах, обеспечивающих необходимые технологические режимы и допускаемые отклонения физико-механических и геометрических параметров.

2.3. Винты устанавливаются в качестве крепежной конструкции в просверленное отверстие в облицовочных плитках, в котором винты нарезают резьбу и фиксируются при закручивании.



2.4. Обозначения геометрических характеристик винтов и функциональных параметров крепления представлены в табл. 1 и на рис. 2 и 3

№№ пп	Наименование параметра	Ед. изм.	Условное обозначение
1	Длина винта	мм	L
2	Диаметр зоны резьбы	мм	D _p
3	Диаметр головки винта	мм	D _v
4	Высота головки винта	мм	H _v
5	Диаметр отверстия в прикрепленном элементе	мм	D _h
6	Размер насадки Toгx	мм	D _f
7	Длина резьбы	мм	L _p
8	Шаг резьбы	мм	P

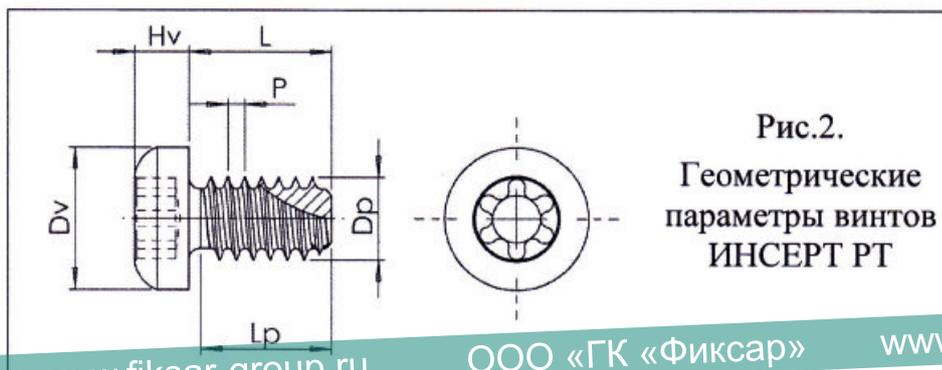


Рис.2.
Геометрические
параметры винтов
ИНСЕРТ РТ

ООО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru ООО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru

2.5. Номенклатура винтов и значения их геометрических характеристик и функциональных параметров приведены в табл.2.

Таблица 2

№№ пп	Марка винта	L	L _p	H _v	D _p	D _v	D _h	D _f	P
1	ИНСЕРТ РТ 6,0 x 10,0	10	8	4,6	6,0	12,0	7,0	Т30	1,42
2	ИНСЕРТ РТ 6,0 x 12,0	12	10						
3	ИНСЕРТ РТ 6,0 x 15,0	15	13						

2.6. Маркировка винтов.

Информация, позволяющая идентифицировать изделие, наносится на упаковку. На упаковке должна быть представлена следующая информация: знак производителя, наименование продукции, артикул, изображение с обозначением основных геометрических параметров, количество штук в упаковке.

Пример обозначения: ФИКСАР ИНСЕРТ РТ 6,0x10,
где: 6,0 – диаметр винта (мм), 10 – длина (мм).

2.7. Винты предназначены для крепления элементов облицовки (фибробетонных панелей, панелей из бумажно-слоистого пластика (HPL) и панелей Rockpanel® из минеральной (каменной) ваты) в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором (с применением «скрытого» способа крепления).

2.8.С помощью винта ФИКСАР ИНСЕРТ РТ с тыльной стороны облицовочной панели крепят профиль-фиксатор (далее по тексту – аграф), который навешивается на горизонтальные профили конструкции навесной фасадной си-

стемы. На каждую облицовочную панель устанавливается минимум четыре аграфы. Верхние аграфы имеют возможность регулировки по вертикали, нижние аграфы нерегулируемые (рис. 3). На облицовочную панель размерами 300x300 мм и меньше возможна установка двух аграф.



ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

2.9. Количество и тип аграф с установленными винтами определяется в зависимости от плотности материала и размеров панелей. Количество винтов ФИКСАР ИНСЕРТ РТ устанавливаемых на каждую аграфу определяется в соответствии с расчетом несущей способности, требованиями разработчика конструкции навесной фасадной системы, и производителей облицовочных плит или панелей, а также в соответствии с требованиями технических свидетельств на облицовочные панели. При использовании в плитах из прессованной минеральной (каменной) ваты Rockpanel® «Premium A2» на одну аграфу устанавливается два винта.

2.10. Обозначения установочных и функциональных параметров винтов и требования к облицовочным плитам и панелям представлены в табл.3 (рис.3 и 4).

Таблица 3

№№ пп	Наименование параметра винта	Ед. изм.	Условное обозначение
1	Предел прочности при изгибе, не менее	МПа	σ_{rk}
2	Мин. толщина облицовочной плиты	мм	t_{min}
3	Глубина сверления отверстия	мм	h_{nom}
4	Расстояние до края	мм	a_{rx} или a_{ry}
5	Расстояние между осями крепления аграф	мм	a_{min}
6	Расстояние между двумя винтами	мм	S_{min}
7	Остаточная толщина плиты, не менее	мм	u
8	Толщина прикрепляемого элемента (аграф)	мм	t_{fix}
9	Момент затяжки инструмента	Нм	T_{inst}

2.11. Требования к установочным параметрам винтов в фасадные панели даны в табл. 4 (рис. 3 и 4).



Вид облицовочной плиты или панели	σ_{rk}	t_{min}	t_{fix}	h_{nom}	a_{rx} или a_{ry}	$a_{min}^*)$	Таблица 4		
							σ_{min}	u	T_{inst}
Панели фиброцементные	20	10	0,5-4	7,0	100	200	30	3,0	2,5
		12		9,0					
Панели из бумажно-слоистого пластика (HPL)	55	10	0,5-4	9,0	100	200	30	3,0	4,0
Панели Rockpanel® из минеральной (каменной) ваты «Premium A2»	25,5	11	0,5-4	8,0	100	100	30	3,0	5,0

*) при креплении панелей размером 300х300 мм и менее расстояние между винтами должно быть не менее 50 мм

2.12. Винты могут применяться в следующих условиях окружающей среды: - сухие, нормальные или влажные зоны; - слабоагрессивная и среднеагрессивная окружающая среда.

Зона влажности и степень агрессивного воздействия окружающей среды определяются заказчиком для конкретного объекта строительства с учетом СП 50.13330.2012, СП 28.132330.2017 и ГОСТ 9.039.

2.13. Требования пожарной безопасности в ограждающих конструкциях, в которых применяется продукция, определяются Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 31251-2008.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Необходимые типы и размеры винтов определяют на основе расчета несущей способности и оценки коррозионной стойкости, исходя из конкретных условий строительства: типа ограждающих конструкций, материала присоединяемых элементов и основания, конструктивных решений здания и других факторов.

3.2. Физико-механические характеристики материала винтов даны в таб.5.

«Фиксар» www.fiksar-group.ru ООО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru Таблица 5

Механические характеристики, МПа		Химический состав							
Коррозионностойкая сталь 1.4401 (A4) по EN 10088									
Предел прочности	Предел текучести	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
700	450	≤0,07	1,0	2,0	max0,045	max0,015	16,5-18,5	2,0-2,5	10,0-13,0

3.3. Величины допускаемых вытягивающих нагрузок на один винт $R_{гес}$, для выполнения предварительных расчетов при проектировании, для винтов ФИКСАР ИНСЕРТ РТ приведены в табл. 6.

Таблица 6

Тип панели	Толщина панели, мм	Глубина сверления отверстия, мм	Рекомендуемые значения допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{гес}$, кН ^{*)}
Панели фиброцементные	10	7,0	0,16
	12	9,0	0,22
Панели из бумажно-слоистого пластика (HPL)	10	7,0	0,77
Панели Rockpanel® из минеральной (каменной) ваты «Premium A2»	11	8,0	0,13

^{*)} рекомендуемые значения допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{гес}$, приведены с учетом коэффициента надежности по материалам фасадных панелей $\gamma_m=2,5$. Необходимость применения при расчете других коэффициентов безопасности и их величина определяется в зависимости от методики расчета при проектировании конкретного объекта.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Безопасная и надежная работа винтов в строительных конструкциях обеспечивается при соблюдении требований к:

- применяемым в винтах материалам;
- методам заводского контроля винтов;
- методам установки винтов;
- применяемому оборудованию для установки винтов;
- назначению и области применения винтов.

4.2. Приемку винтов и их элементов производят партиями.

Объем партии устанавливают в пределах сменного выпуска винтов одного типа (марки).

Производитель должен:

- использовать исходные материалы, имеющие свидетельства о прохождении испытаний в соответствии с установленным планом контроля;
- проверять и контролировать исходные материалы при их получении;
- контролировать геометрические параметры винтов;

кроме того, ежегодно проводят испытания в аккредитованных лабораториях.

4.3. Винты упаковывают в коробки, на которых указывают товарный знак и полную маркировку изделия:

- тип с артикулом по каталогу ООО «Группа компаний «ФИКСАР»;
- номинальный диаметр и длину винта;
- диаметр специального сверла, глубину установки;
- толщину прикрепляемого материала;
- количество штук в упаковке.

4.4. В сопроводительном документе должна содержаться следующая информация:


- вид, наименование, описание винта;
- артикул;
- механические характеристики по данным завода-изготовителя;



- марка стали, из которого изготовлены винты;
- максимальная толщина прикрепляемого элемента;
- минимальная глубина сверления отверстия;
- данные о порядке установки винтов;
- характеристика применяемого инструмента.

4.5. Общие требования к установке винтов.

4.5.1. Расположение отверстий устанавливается в проекте производства работ. При проведении расчета подтверждающего несущую способность устанавливается количество винтов, их расположение с учетом жесткого и регулируемого крепления, вариантов установки аграф с учетом требований настоящего документа, вида, прочности и размеров облицовочной плиты, а также других требований (рис.4).

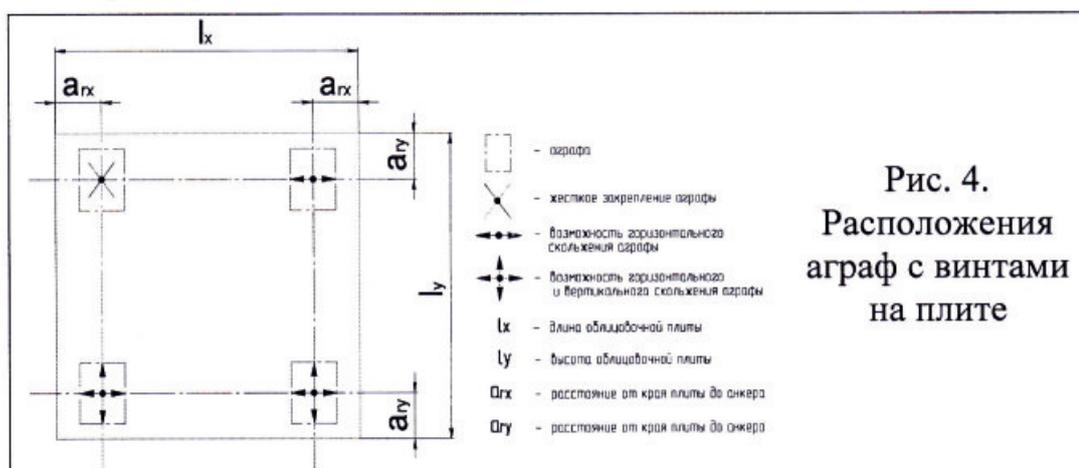

4.5.2. Обработка отверстий под винты производится на специализированном оборудовании с использованием сверл необходимого диаметра в заводских условиях или в специально подготовленных и оборудованных в соответствии с требованиями и инструкциями завода-изготовителя помещениях. Не допускается выполнение операций в необорудованных помещениях, на площадках, лесах, люльках и т.д.

4.5.3. Длина винтов ИНСЕРТ РТ подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого элемента (аграфа) и глубины засверливания отверстий.

4.5.4. Сверление отверстий необходимо производить перпендикулярно плоскости облицовочной плиты с помощью дрели безударного действия. Для обеспечения вертикального сверления рекомендуется использовать специальную стойку для дрели (см. рис.5).

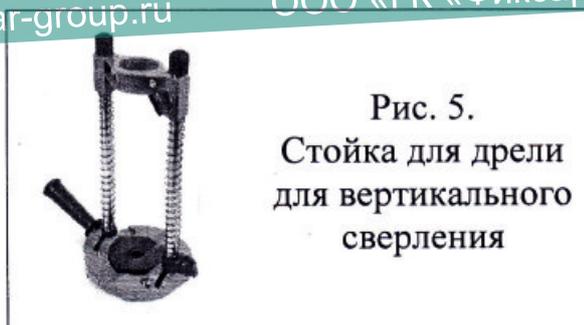


Рис. 5. Стойка для дрели для вертикального сверления

4.5.5. В случае неправильного сверления ближайшее отверстие должно высверливаться на расстоянии не менее чем две толщины материала от неправильно просверленного отверстия.

4.5.6. Для установки ИНСЕРТ РТ применяется специальное сверло (диаметром 4,5мм-класс точности В), которое комплектуется ограничителем сверления (см. рис. 6). На цилиндрической части сверла имеются отметки установки требуемой глубины сверления. Данная технология исключает возможность неправильной установки и предотвращает ошибки при сверлении.

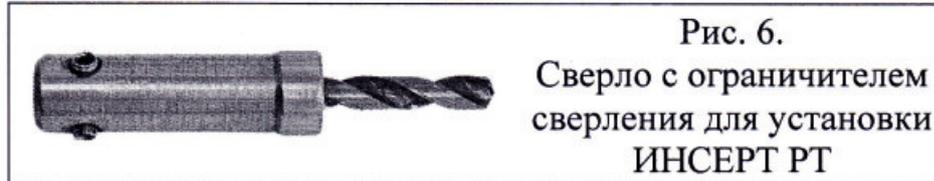


Рис. 6.
Сверло с ограничителем сверления для установки ИНСЕРТ РТ

4.5.7. Отверстие перед установкой винтов должно быть прочищено и продуту при помощи сжатого воздуха.

4.5.8. Монтаж винтов в проектное положение производится после установки винта в отверстие, посредством завинчивания с использованием шуруповерта с регулировкой крутящего момента - до T_{inst} , приведенного в табл. 4.

4.5.9. Контроль правильности установки винтов:

Винт установлен правильно, если головка плотно прилегает к прикрепляемому элементу (аграфу), а между плоскостью облицовочной плиты и аграфой отсутствуют зазоры и перекосы.

Повторное использование винтов не допускается.

Диаметр режущей кромки сверла должен контролироваться каждые 50 отверстий с помощью штангенциркуля или специального кондуктора.

4.6. Винты должны применяться в соответствии с их назначением и областью применения, указанными в разделе 2 настоящего документа.

Функциональные и установочные параметры винтов принимают в соответствии с требованиями настоящего документа на основе выполненных расчетов и технической документации, в которой должно быть указано расположение винтов.

4.7. Кроме того, пригодность винтов к эксплуатации обеспечивается при соблюдении следующих условий.

4.7.1. Приемка строительной организацией винтов, хранение их на строительной площадке, оценка состояния прикрепляемого элемента, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждений должны выполняться в соответствии с проектной документацией и настоящими требованиями.

4.7.2. Поставляемые потребителям винты должны полностью удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных изготовителем сроков с учетом условий эксплуатации.

4.7.3. Работы по установке винтов проводят при наличии полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

4.7.4. В состав проектной документации должен быть включен проект производства разбивочных работ, связанных с установкой винтов.

4.8. До начала работ по установке винтов на конкретном объекте необходимо проведение контрольных испытаний узла для определения несущей способности.

4.9. Испытания проводят для каждого объекта или типа облицовочных плит на каждые 1000 м² площади фасада.



4.10. Контрольные испытания рекомендуется проводить в условиях лаборатории в соответствии с [3], с учетом значения коэффициента надежности по облицовочному материалу [4].

Полученные после обработки результатов испытаний значение допускаемой вытягивающей нагрузки на винты сравнивают со значениями, установленными в таблице 6, настоящей ТО. В качестве расчетной величины несущей способности крепления принимают меньшие значения.

Результаты испытаний оформляют протоколом.

Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допускаемой вытягивающей нагрузки на винты должны осуществлять уполномоченный представитель строительной организации и испытатель совместно с представителями заказчика.

4.11. Установку винтов необходимо выполнять в полном соответствии с технической документацией, инструкцией по установке и применяемому оборудованию с обязательным проведением контроля технических операций, включая дополнительную проверку:

- достаточности очистки просверленного отверстия от буровой муки;
- соблюдения эффективной глубины крепления;
- соблюдения установочных параметров для краевых и осевых расстояний (без минусовых отклонений);
- отсутствия поврежденных отверстий.

4.12. Работы по установке винтов должны осуществлять строительные организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют разрешение на право выполнения данного вида работ.

4.13. Соблюдение требований настоящего документа обеспечивается на основе проведения контроля правильности установки винтов представителями заявителя, уполномоченными организациями, соответствующими службами надзора и контролирующими службами.

ООО «ГК «Фиксар» www.fiksar-group.ru

5. ВЫВОДЫ

5.1. Винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ, изготавливаемые JIAXING KINFASТ HARDWARE CO., LIMITED (Китай), могут применяться для крепления элементов облицовки (фиброцементных панелей, панелей из бумажно-слоистого пластика (HPL) и панелей Rockpanel® из минеральной (каменной) ваты к наружным конструкциям зданий и сооружений различного назначения, при условии что характеристики винтов соответствуют принятым в настоящей ТО и обосновывающих материалах.

5.2. Винты самонарезающие ФИКСАР ИНСЕРТ РТ могут применяться в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором (с применением «скрытого» способа крепления с помощью аграф), пригодность которых подтверждена в установленном порядке, предусматривающих возможность использования указанных винтов с учетом результатов прочностного расчета и эксплуатационных условий.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Технические характеристики винтов самонарезающих ФИКСАР типа ИНСЕРТ РТ, ИНСЕРТ СФБ для крепления элементов облицовки в конструкциях НФС с воздушным зазором с применением «скрытого крепления с помощью графа». ООО «ГК «ФИКСАР», 2021.

2. Протоколы лабораторных испытаний № 119 от 05.08.2021, № 087 от 09.06.2021, ИЛ ООО «Технополис», Москва.

3. СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натуральных испытаний». ФГУ «ФЦС», г.Москва.

4. СТО 44416204-012-2013 «Элементы облицовочные навесных фасадных систем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод определения несущей способности по результатам лабораторных испытаний». ФАУ «ФЦС», г.Москва.

5. Действующие нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»;

СП 28.13330.2018 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе».

ГОСТ ISO 898-1-2014 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»;

ГОСТ ISO 898-2-2015 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы».

«ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

ООО «ГК «Фиксар»

www.fiksar-group.ru

Ответственный исполнитель

А.Ю. Фролов

Начальник Управления технической
оценки соответствия в строительстве
ФАУ «ФЦС»



А.В. Жилаев